

給気口 T0-15(E2)/T0-35(E2/E4)

取付設置説明書

この度はCLIEの給気口をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
取付けに際しましてはこの取付設置説明書をご覧の上、正しく設置して下さい。

1. 安全の為に




- 本商品は**寒冷地仕様（昇温装置付き）**です。**使用電源は単相200V**ですので電気工事は必ず専門の電気業者に依頼してください。
- 本体の取付は充分強度のあるところを選んで、確実にこなして下さい。
- 取付の際は必ず厚手の手袋をして下さい。
- この製品は給気用です。他の目的でご使用にならないで下さい。思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 取り付けられた給気口を引っ張ったり、物を引っ掛けたりしないで下さい。落下、破損、怪我の恐れがあります。

2. 仕様

型 式	T0-15 (E2)	T0-35 (E2/E4)
外 形 寸 法	460×580×250H	960×580×250H
壁面開口寸法	340×300	840×300
通 過 風 量	1500m ³ /h	3500m ³ /h
本体使用材料	ステンレス1.0	ステンレス1.0
製 品 重 量	11.6kg	E2:18.6kg E4:21.2kg
標準付属品	防虫網	防虫網
消 費 電 力	φ1, 200V, 2KW	E2:φ1, 200V, 2KW E4:φ1, 200V, 4KW
入電設定温度	10℃±5℃	10℃±5℃
切電設定温度	20℃±4℃	20℃±4℃

3. 製品寸法図

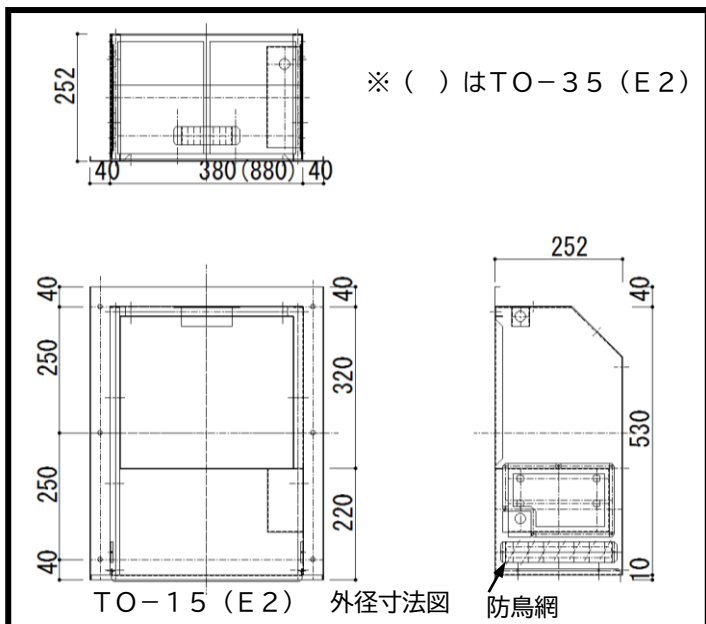

4. 取り付け方法

■取付面の強度確認

充分な強度を持った壁面に取付けて下さい。
強度が不十分ですと落下の危険がありますので、
補強処置を施してから取付けて下さい。

	重さ
T0-15 (E2)	11.6kg
T0-35 (E2/E4)	18.6/21.2kg

1. 設置位置に開口してください。
壁面開口寸法よりやや大きめ（+20mm）
に開口して下さい。

	壁面開口寸法
T0-15 (E2)	340×300
T0-35 (E2/E4)	840×300

2. 本体を開口にあわせてビス留めして下さい。
φ12のビス穴があいています。壁面の材質にあ
わせて適切なビスをご使用下さい。
3. 本体の周囲をコーキングして下さい。
4. サイドの蓋を開けると内部配線類が備わってい
ます。ブレーカーから端子台に配線してありま
すので、端子台へ電源から配線してください。
（専門の電気工事業者に依頼してください）
5. 外気温度が設定温度に
なると休日でも電源が
入りますので、室内の
ブレーカーにつないで
休日前には室内のブ
レーカーを切って下さい。
6. ヒーターは大変高温に
なりますので、天井裏
の作業時等に触れな
いようにご注意下さい。



室内ブレーカー

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いの当社製品が、取扱説明書の注意書きによる正常なご使用状態のもとで故障した場合、
本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。

- 保証期間は下記の保証書に記載された年限とさせていただきます。
- 保証期間経過後の修理については、原則として有償とさせていただきます。
- 本保証書は、再発行いたしませんので、大切に保存して下さい。
- 保証についての規定は、下記をご覧ください。

保 証 書			
形名	T0-35E2	製造番号	T-22009
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
※お買い上げ日		※販売店名	
年 月 日			
保証期間（お買い上げ日より）			
本体一年間			

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で故障した場合にはお買い上げの販売店が無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合はお買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示下さい。
3. 保証期間内であっても、次の場合は有料修理になります。
 - ・ 使用上に誤り及び不適当な修理や改造による故障及び損傷
 - ・ お買い上げ後の取付け場所移動、落下による故障及び損傷
 - ・ 火災、水害、地震、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ・ 本書の提示がない場合
 - ・ 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合或いは字句を書き換えられた場合
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本保証書によって、お客様の権利を制限するものではありません。

※壁面給気口の取付場所にご注意下さい。冷暖房の室外機及び排気口の近くは避けて下さい。
ご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店あるいは㈱クリエまでお問合せ下さい。

換気装置の総合メーカー

CLIE 株式会社クリエ

本社：〒434-0038静岡県浜松市浜北区貴布祢3000 なゆた浜北201B TEL:053-401-5881 FAX: 053-401-5882
工場：〒932-0836富山県小矢部市埴生2793 TEL:0766-67-4898 FAX: 0766-67-4988

検印	確認	担当